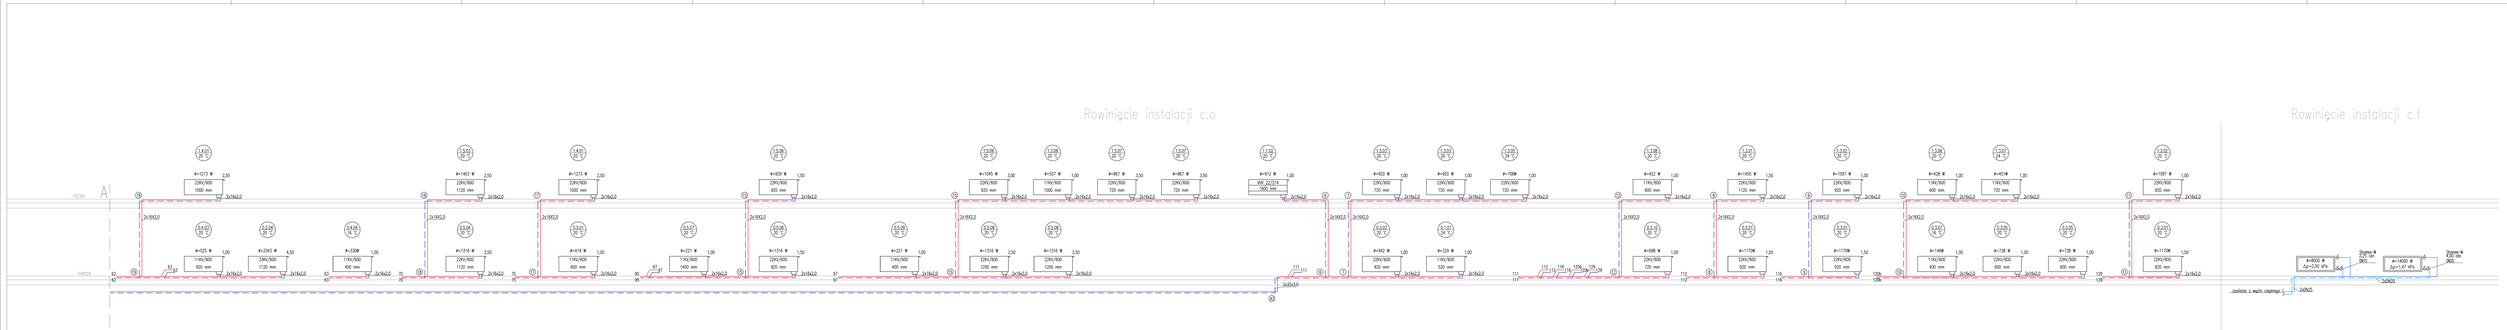

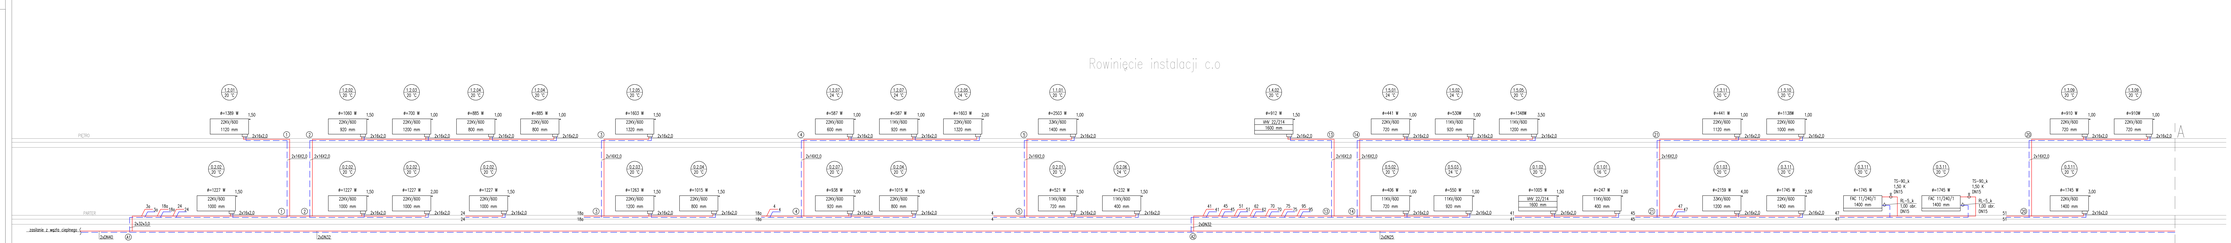

OBJAŚNIENIA

- przewody powrotne c.o.
- przewody zasilające c.o.
- przewody powrotne c.t
- przewody zasilające c.t.
- 2x16x2,0 średnica przewodu
- 60/2,0 / 20 °C symbol pomieszczenia temperatura w pomieszczeniu
- 60 oznaczenie pionu
- 87 rozgałęzienie instalacji c.o.

GRZEJNIK ZNIEJSZONAWY

- 2x950 W moc grzejnika
- 2200/900 rozstaw zawiru
- 1200 mm typ/wysokość długość

NAGRZEWNICA WODNA

- 4x4000 W moc nagrzewnicy
- Δp=2,50 kPa spadek ciśnienia

- ○ zawór termostatyczny
- TS-RL-A 1,50 x rozstaw
- 1,50 x średnica
- DN15 zawór powrotny
- RL-5,A 1,50 x rozstaw
- 0,25 dBr średnica
- DN15 zawór nastawny
- Stronna W
- 5,75 dBr rozstaw
- DN32 średnica
- ▼ odpowietrzyk

Biuro Projektowe Wydział Instalacji Sanitarnych
ul. Ciołkowskiego 1, 00-686 Warszawa, tel. 608-081-587

Projekt wykonawczy instalacji
zmiany sposobu użytkowania budynku Biblioteka Instytutu Socjologii Wydziału Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Nowy Świat 69 w Warszawie
na dzień 01.10.2019 r.

Nr	Instalacja wykonywana zgodnie z wydaną wyrazą Nr	Data	Podpis
Wykonawca: mgr inż. Bożena Lipowska	2/2019	20.10.2019	
Zakład Instalacji Sanitarnych ul. Nowy Świat 69, 00-686 Warszawa			Tel. 608-081-587